



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1452

01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761 KRS:
0000088963



LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tel. (042) 64 00 821

ZAŚWIADCZENIE Kotły wodne MaxPell GL

opalone granulatem drewna „pellets”

PN-EN 303-5: 2012

Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50

produkowane przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Sp. z o.o. Sp. K.


83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7

Kotły wodne **MaxPell GL** spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

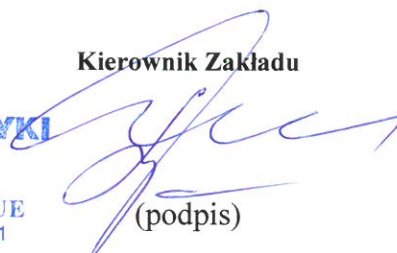
Parametr	Symbol	Jednostka	MaxPell GL									Wymogi ekoprojektu
			80	100	120	150	200	240	300	370	450	
Moc kotła		[kW]	80	100	120	150	200	240	300	370	450	
Sezonowa efektywność energetyczna	η_s	[%]	79	81	82	82	82	82	81	81	80	
Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	[kW]	80	100	123,5	150	200	240	300	370	451,7	
	P_p	[kW]	24	30	34,5	45	60	67,3	90	111	134,4	
Sprawność użytkowa	η_n	[%]	86	85	85	85	85	86	85	85	84	
	η_p	[%]	82	84	85	85	85	85	84	84	83	
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	eI_{max}	[kW]	0,093	0,118	0,13	0,143	0,184	0,258	0,296	0,356	0,445	
	eI_{min}	[kW]	0,031	0,04	0,042	0,044	0,056	0,077	0,089	0,106	0,134	
	P_{SB}	[kW]	0,005	0,006	0,006	0,008	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego	$E_s PM$	mg/m ³	27	31	34	33	33	30	30	31	31	≤ 40
	$E_s OGC$	mg/m ³	5	6	6	6	6	5	8	11	15	≤ 20
	$E_s CO$	mg/m ³	55	35	14	23	86	107	199	306	429	≤ 500
	$E_s NO_x$	mg/m ³	184	174	165	173	189	196	183	167	149	≤ 200
Współczynnik Efektywności energetycznej	EEI	-	117	118	120	120	120	120	119	118	117	

* Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniach: 82/16-LG, 45/15-LG, 100/15-LG i 16/14-LG.

Kierownik Laboratorium


(podpis)

Kierownik Zakładu


(podpis)

INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakład Badań
Urządzeń Energetycznych CUE
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640 08 81
Łódź, dnia 23-06-2017 r.